


# CV-1800WR Plus & CV-2400WR Plus用 排気フードセット 簡単取り付けガイド！

## セット内容品一覧

“YODOGAWA”製耐熱送風ファン（200V）	1機
ステンレスフード	2個
φ100 アルミ蛇腹配管	3本
φ75 アルミ蛇腹配管	1本
アルミテープ 50mm x 25m	1本
φ100⇔φ75ダクト変換ジョイント	1個
φ100ダクト90度エルボ	1個
φ100Tジョイント（送風ファン接続用）	1個
配管・フード固定用ドリル皿ビス M4x20mm	40個
送風ファン固定用ドリルビス M6x25mm	2本
送風ファン用緩衝ゴム板 150mm x 50mm	2枚

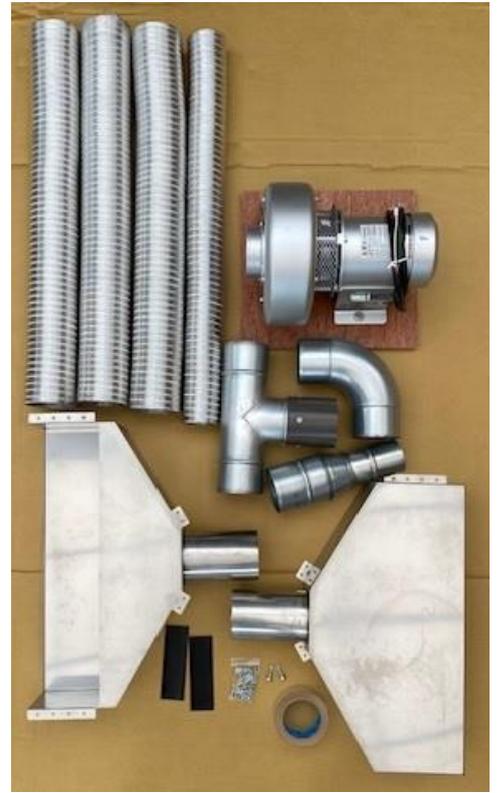


## 取り付け手順

- ① 乾燥器本体の左右側面にある通気口を止めているネジを3本外し開閉レバーが下向きになる様に120度ずらしてセッティングする
- ② 通気口がほぼ隠れるくらいの位置にフードを取り付ける位置が決まったら12本のドリルビスでフードを固定する。
- ③ 送風ファンを本機の天井に取り付ける。付属のゴム板を敷いてM6のドリルビスで固定する。位置はほぼ中央の背面よりでモーターが本体よりはみ出ない様にする。
- ④ フードとファンをアルミ蛇腹配管で接続する。付属のM4ドリルビスとアルミテープで固定する。



- ⑤ 送風ファンの電源コードを本体内に引き込み矢印のマグネットスイッチに赤白黒の順に接続する。  
作業する際は必ず元のブレーカーを落としてから作業してください。電気工事士に作業を委託する事をお勧めします。

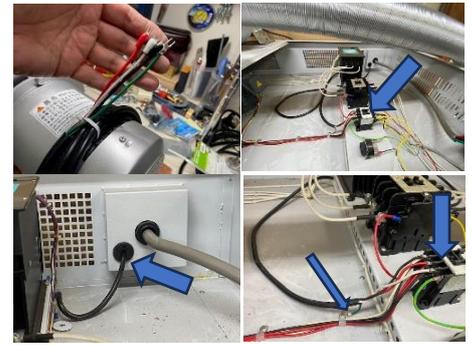

- ⑥ ファンのOUT側はφ75になっていますので変換ジョイントを使用してφ100のアルミ蛇腹ダクトに接続し屋外へ配管してください。キット内の部品で足りない場合はご自身で調達して配管を伸ばして作業してください。



本製品は労働安全衛生法に基きより良い作業環境を維持する為に考えられた商品です。作業者の曝露を防ぎ作業環境の安全性向上の為に是非導入をご検討下さい。